



Die Risikobeurteilung und die Auswahl der Schaltgeräte liegt im Verantwortungsbereich des Kunden



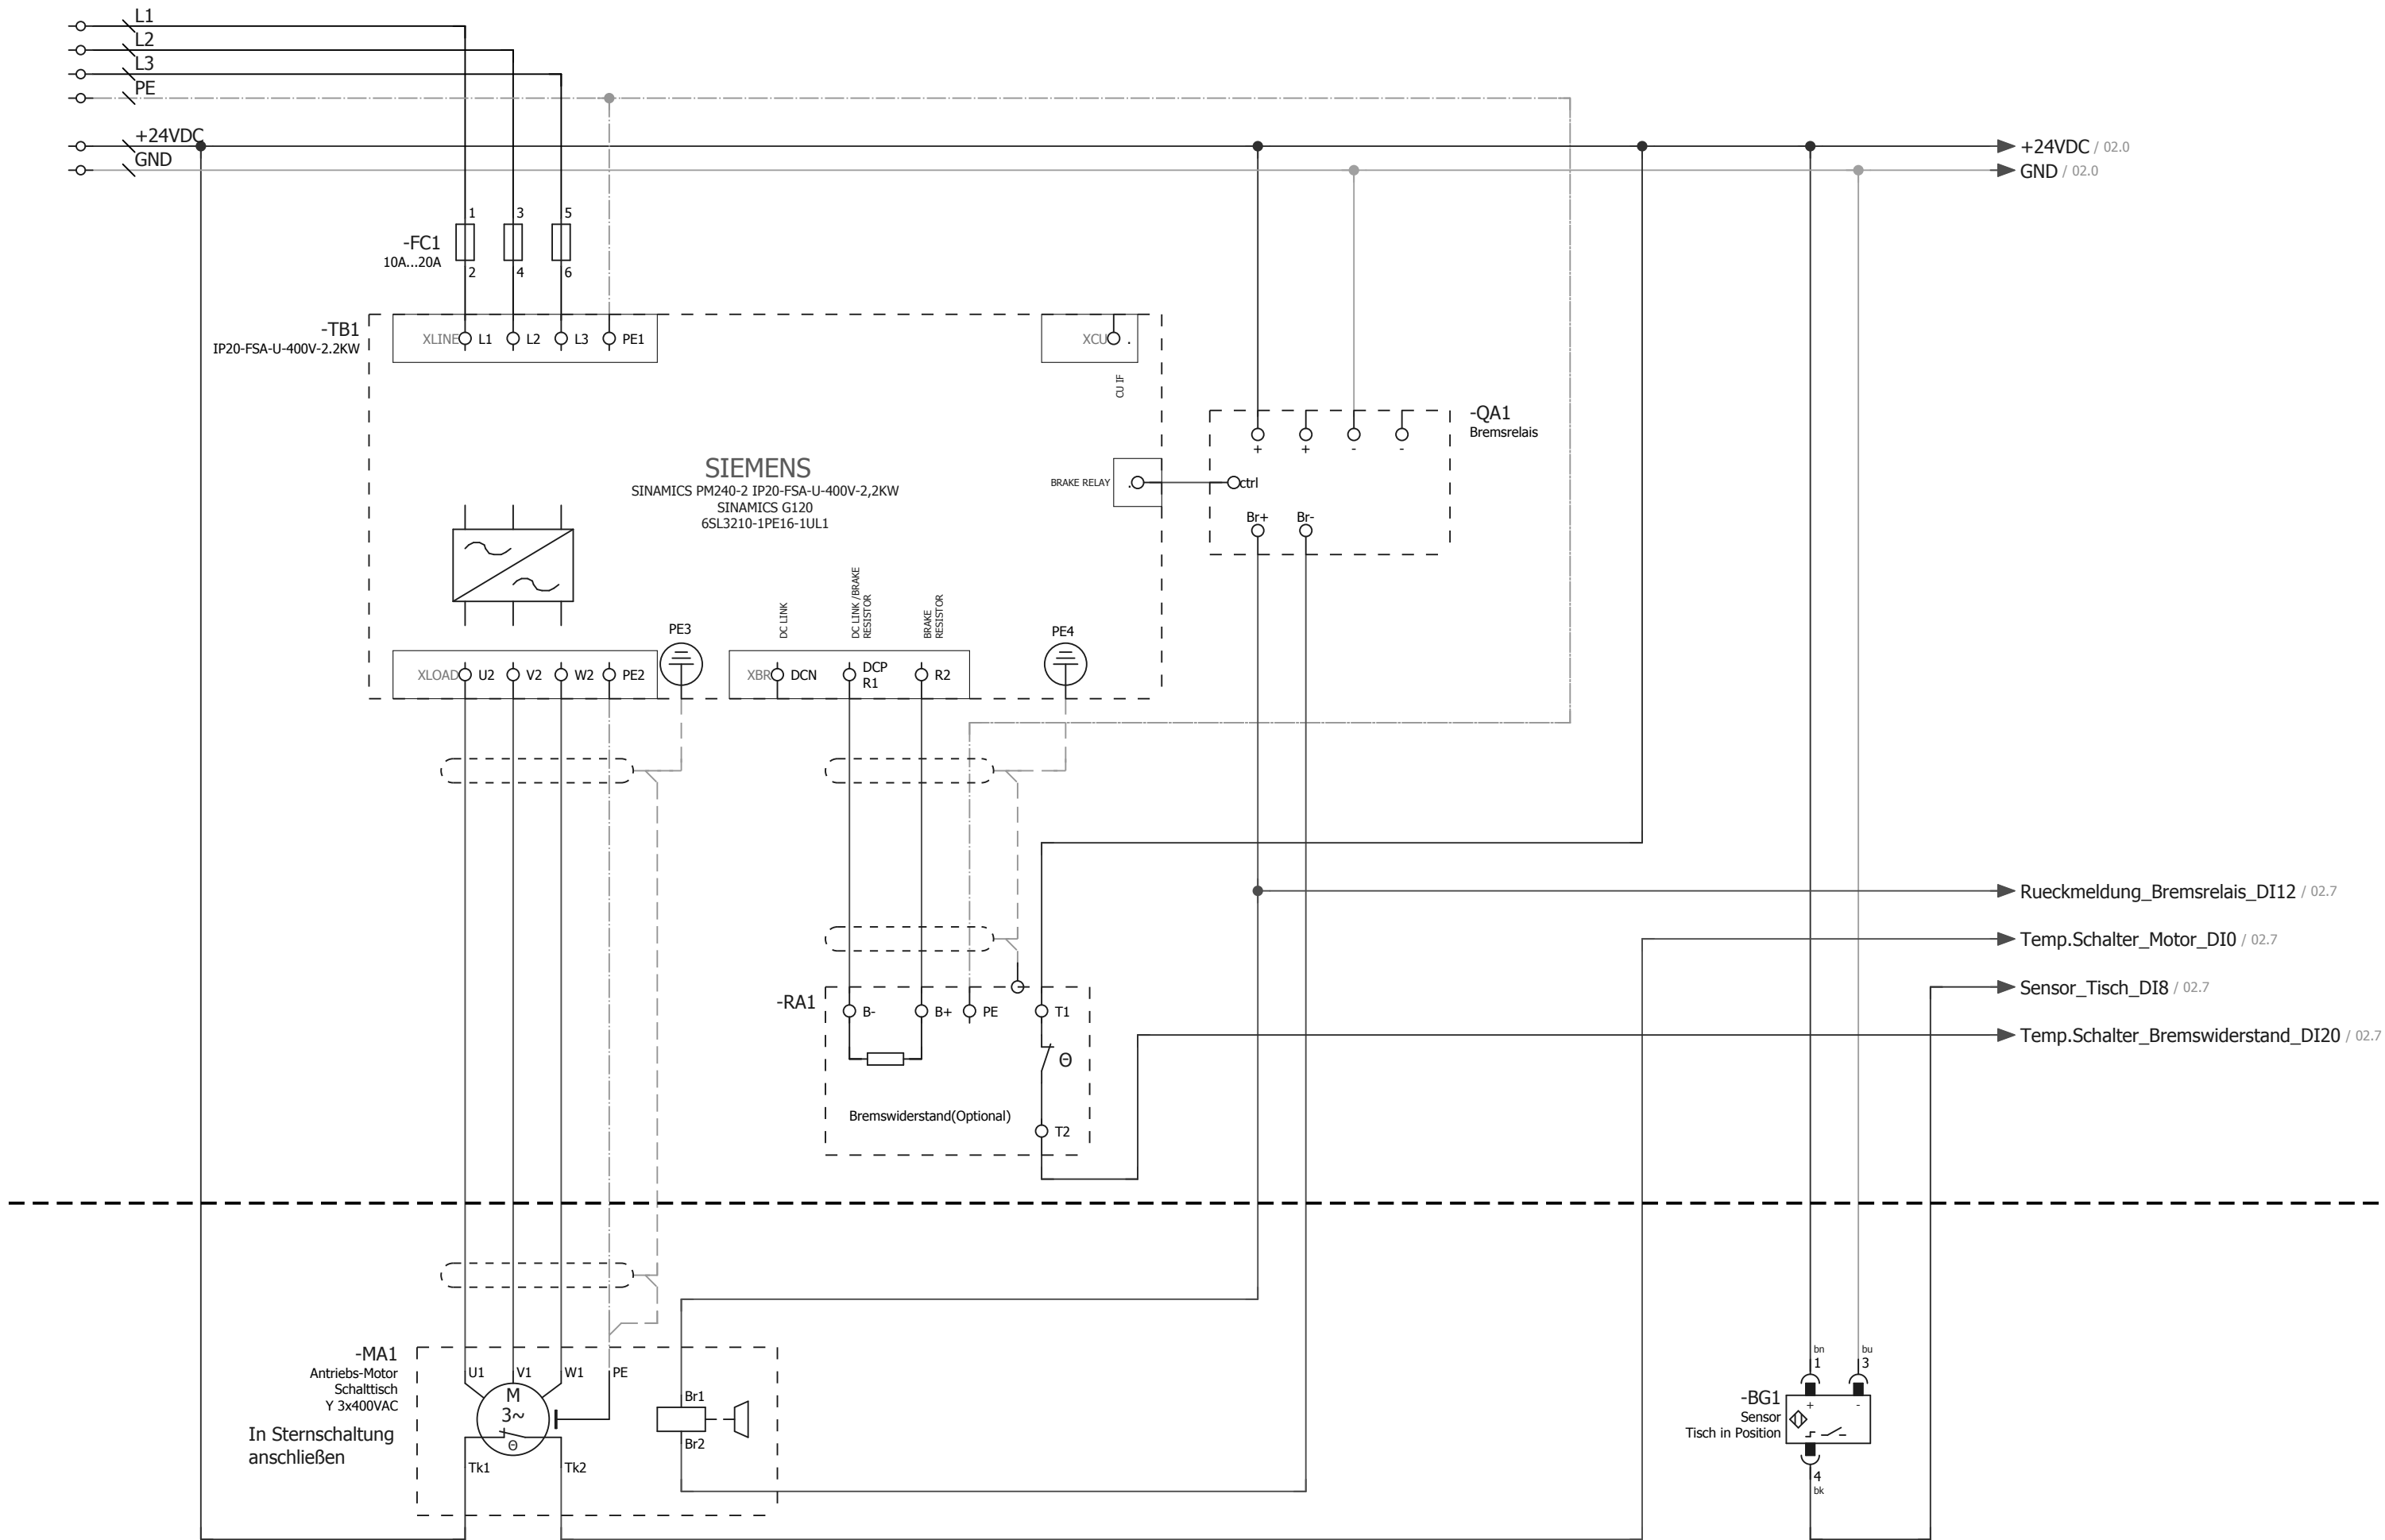

=EF2_1ph_0,37kW+Sil3/05

			Datum	26.09.2017	Beispiele Rundtisch-Steuerung			WEISS GmbH Siemensstraße 17 D-74722 Buchen Tel. +49 (0)6281-5208-0	Anschlussbeispiel SIL2 POWER MODUL 1,5-(3)kW			= EF2_3ph_1,5-(3)kW + Sil2	
			Bearb.	djahn									
			Gepr										
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch							
												Blatt 18	



WEISS GmbH
Siemensstraße 17
D-74722 Buchen
Tel. +49 (0)6281-5208-0

Anschlussbeispiel SIL2 POWER MODUL
1,5-(3)kW

